



À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 28/06/1971

Entreprise d'installation

Nom:	Live Heating	N° de TVA:	0820.523.889
Rue:	Walenpot	Nr°:	1
Localité:	3060 Bertem		
Téléphone:	+32 1236454648	E-mail:	info@testlive.com

Installation

EAN: 542111111111115337

Adresse: Teststraat_Gas_be 236 Boîte 2 - 3700 Tongres

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• **Numéro:** 7FLO787643356 **Index:** 0.0000

Caractéristiques de l'installation

- **Pression de service en mbar:** 20
- **Installation neuve**

Schéma isométrique de l'installation

Voir page suivante.

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE



À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 28/06/1971


ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₁) en vermogen P₃).

Belangrijk: duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante): compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Culvre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₁) et puissance P₃).

Important: marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

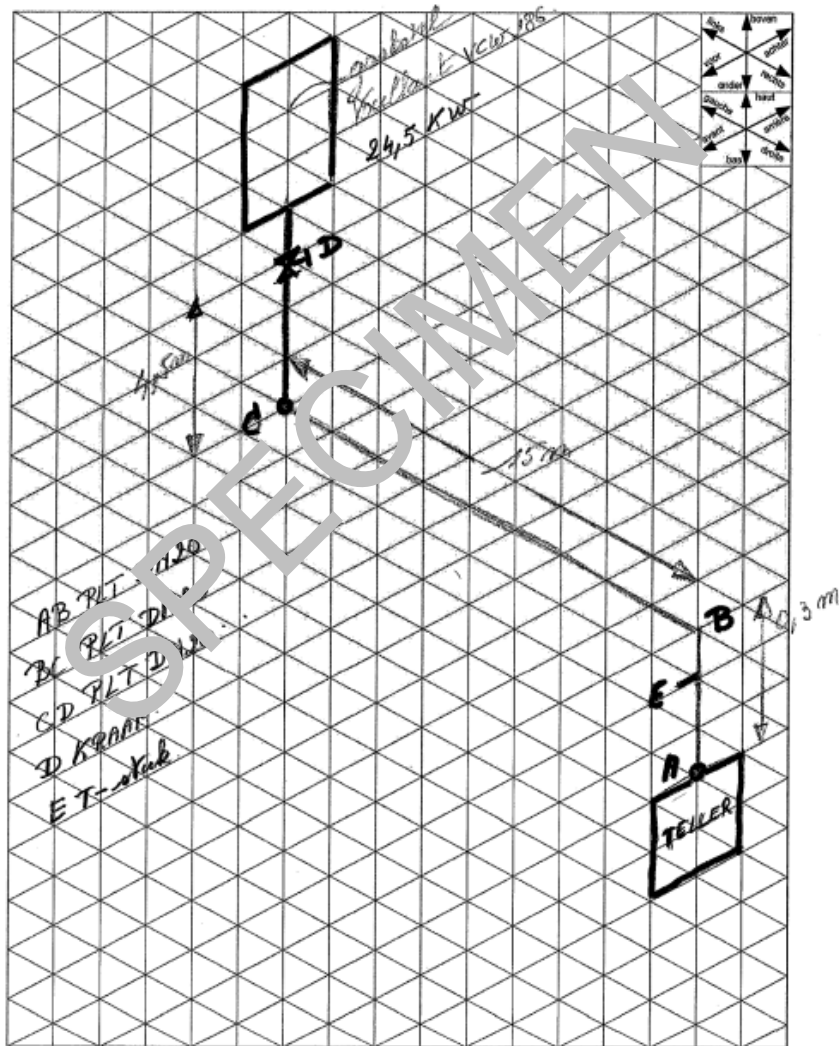

Versie/Version 1.01

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE



À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR
L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 28/06/1971

Annexe(s)

Annexe 1 - uitmonding1.jpg



CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME
DE CONTRÔLE



À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 28/06/1971

Annexe 2 - kenplaat Vaillant.jpg



Déclaration

1. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé l'installation neuve suivant le schéma isométrique conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021, NBN/DTD B 61-002:2021
2. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
3. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE



À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR
L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT À L'A.R. DU 28/06/1971

Créé le: 27/04/2023 10:13:29
Par: Vanlancker Kenny Mario
Live Heating

SPECIMEN

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME
DE CONTRÔLE