



## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

### Entreprise d'installation

<b>Nom:</b>	Heat Prof Belgium	<b>N° de TVA:</b>	0820.523.889
<b>Rue:</b>	Stationsstraat	<b>Nr°:</b>	1
<b>Localité:</b>	2620 Hemiksem		
<b>Téléphone:</b>	+32 1236454648	<b>E-mail:</b>	info@testlive.com

### Installation

**EAN:** 542111111111115207

**Adresse:** Teststraat\_Gas\_be 78 Boîte 0.1 - 1000 Bruxelles  
gelijkvloers links - rez-de-chaussée gauche

#### Caractéristiques du compteur gaz

• **Numéro:** 7FLO78565      **Index:** 3895.5549

#### Caractéristiques de l'installation

• **Pression de service en mbar:** 20  
• **Travaux effectués:** Partie neuve d'installation.

### Schéma isométrique de l'installation


Voir page suivante.

### Description des travaux effectués

Uitbreiding van een bestaande installatie omwille van het plaatsen van een kookfornuis.  
Extension d'une installation existante en vue de l'installation d'une cuisinière.



## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

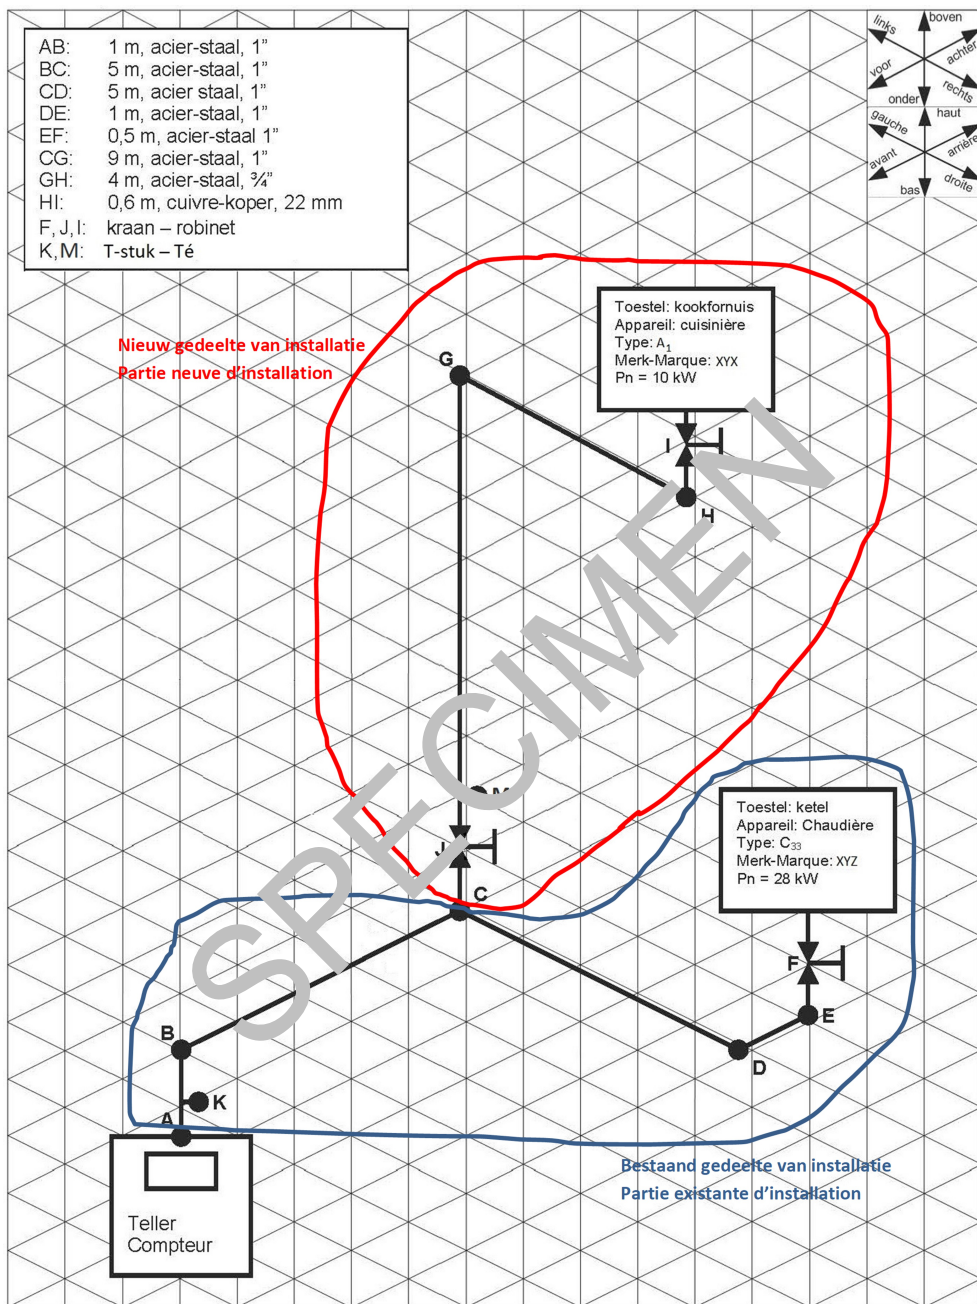



## ATTESTATION D'EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR UNE INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ NATUREL AVEC UN COMPTEUR GAZ EN SERVICE

### Déclaration

1. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé la partie neuve d'installation suivant le schéma isométrique et suivant la description des travaux effectués conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.

Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
3. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation entière (partie existante et neuve). Le test d'étanchéité donne satisfaction.

**Créé le:** 03/05/2023 08:47:48

**Par:** Vanlancker Kenny Mario  
Heat Prof Belgium

SPECIMEN