



## UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

### Installatiebedrijf

<b>Naam:</b>	Heat Prof Belgium	<b>B.T.W. nr:</b>	0820.523.889
<b>Straat:</b>	Stationsstraat	<b>Nr.:</b>	1
<b>Plaats:</b>	2620 Hemiksem		
<b>Telefoon:</b>	+32 1236454648	<b>E-mail:</b>	info@testlive.com

### Installatie

**EAN:** 542111111111115207

**Adres:** Teststraat\_Gas\_be 78 Bus 0.1 - 1000 Brussel  
gelijkvloers links - rez-de-chaussée gauche

#### Karakteristieken van de gasmeter

• **Nummer:** 7FLO78565 **Index:** 3895.5549

#### Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20
- **Uitgevoerde werken:** Nieuw gedeelte van installatie

### Isometrisch schema van de installatie


Zie volgende pagina.

### Beschrijving van de uitgevoerde werken

Uitbreiding van een bestaande installatie omwille van het plaatsen van een kookfornuis.  
Extension d'une installation existante en vue de l'installation d'une cuisinière.



## UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

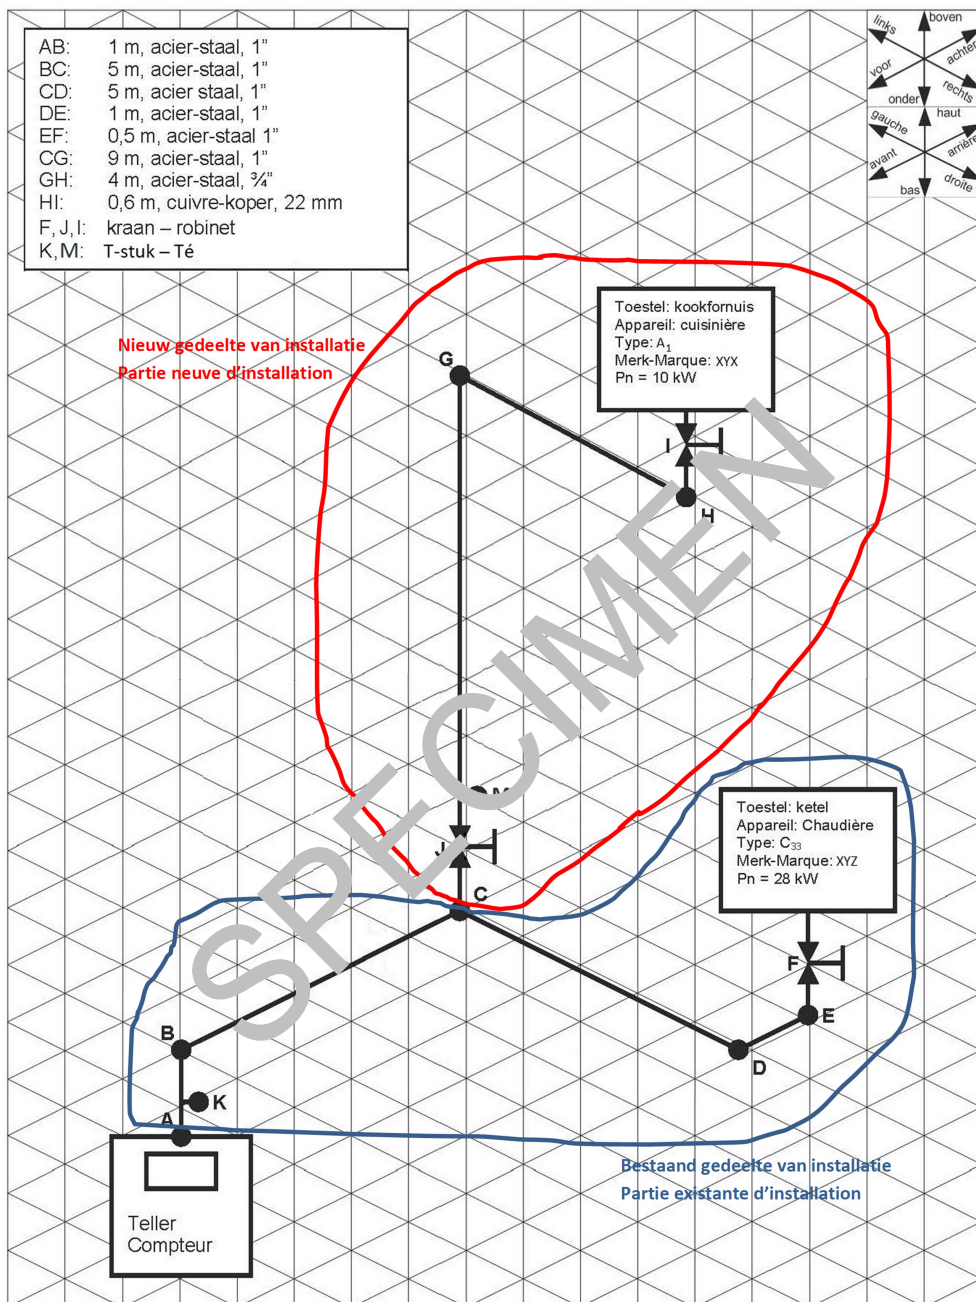



## UITVOERINGSATTEST VAN WERKEN OP EEN AARDGASBINNENINSTALLATIE MET EEN IN DIENST ZIJNDE GASMETER

### Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert het nieuw gedeelte van installatie volgens het isometrisch schema en volgens de beschrijving van de uitgevoerde werken te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert dat de eventueel geplaatste toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen werden aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de gehele installatie (bestaand en nieuw gedeelte) te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

**Aangemaakt op:** 03/05/2023 08:47:48

**Door:** Vanlancker Kenny Mario  
Heat Prof Belgium

SPECIMEN