



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Entreprise d'installation

Nom:	ASANIVERKO bvba	N° de TVA:	0456.381.238
Rue:	Kortestraat	Nr°:	17
Localité:	2850 Boom		
Téléphone:	052/26,32,36	E-mail:	info@asaniverko.be
Numéro Cerga:	03-02334-N		

Installation

EAN: 541449012700148350

Adresse: Teststraat_Gas_be 53 Boîte A - 8550 Zwevegem

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• **Numéro:** 7FLO2121174018 **Précision:** 0.0000

Caractéristiques de l'installation

- **Pression de service en mbar:** 20
- **Installation neuve**

Schéma isométrique de l'installation.


Voir page suivante.

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

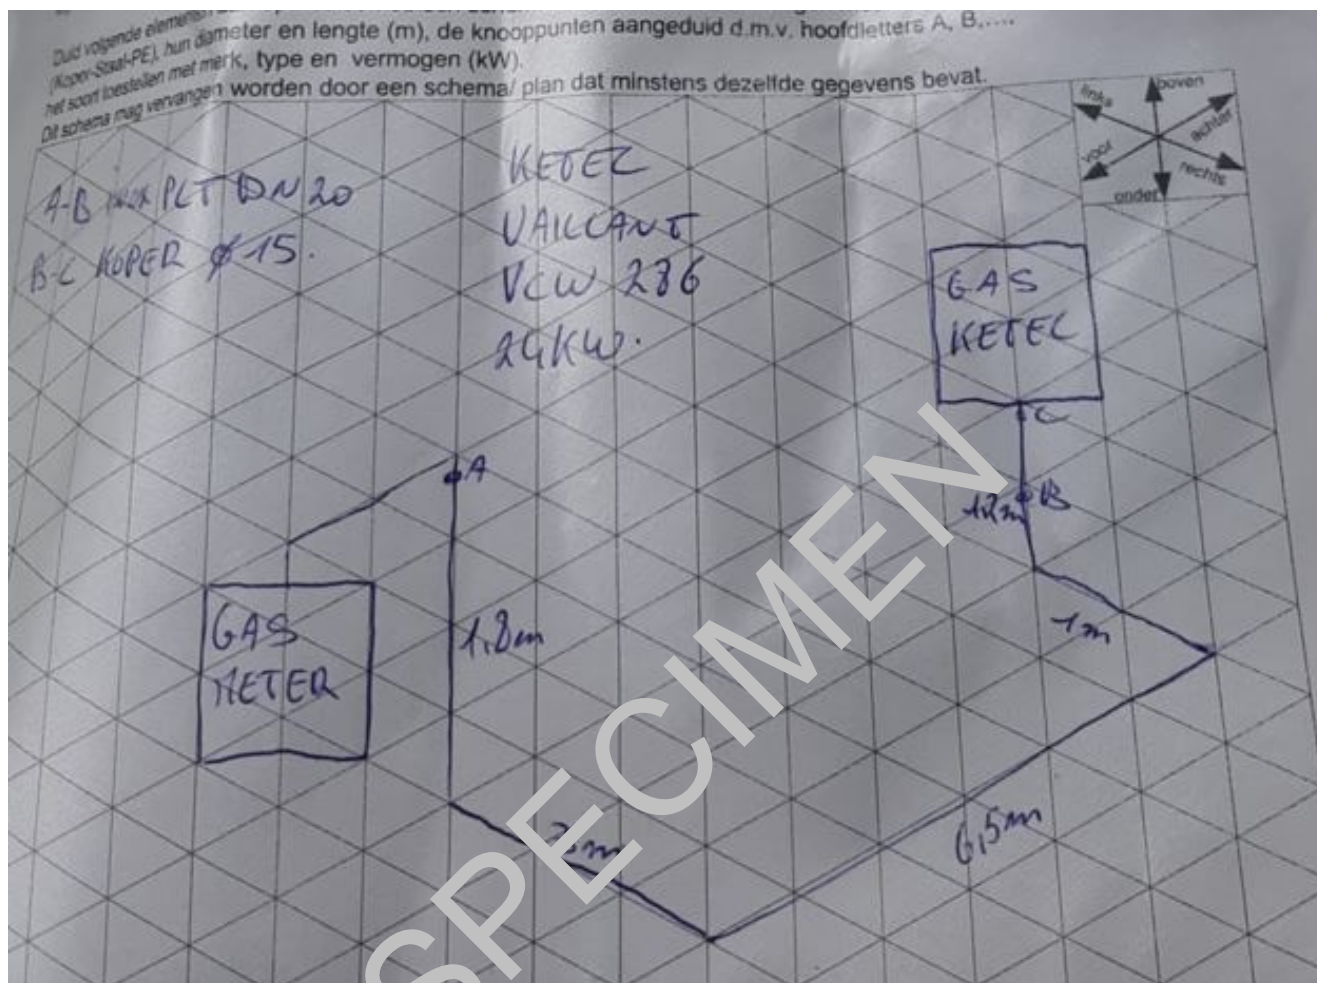

Annexe(s)

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Annexe 1 - Uitmonding.jpg



**CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Déclaration

1. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé l'installation neuve suivant le schéma isométrique conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.

Prescriptions appliquées: NBN/DTD B 61-002:2021, NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Le soussigné atteste formellement et garantit n'avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
3. Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.

Créé le: 18/01/2024 15:47:35

Par: Verplancke Louis
ASANIVERKO bvba

SPECIMEN

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL